


Die Vorgaben


Welches delta-p

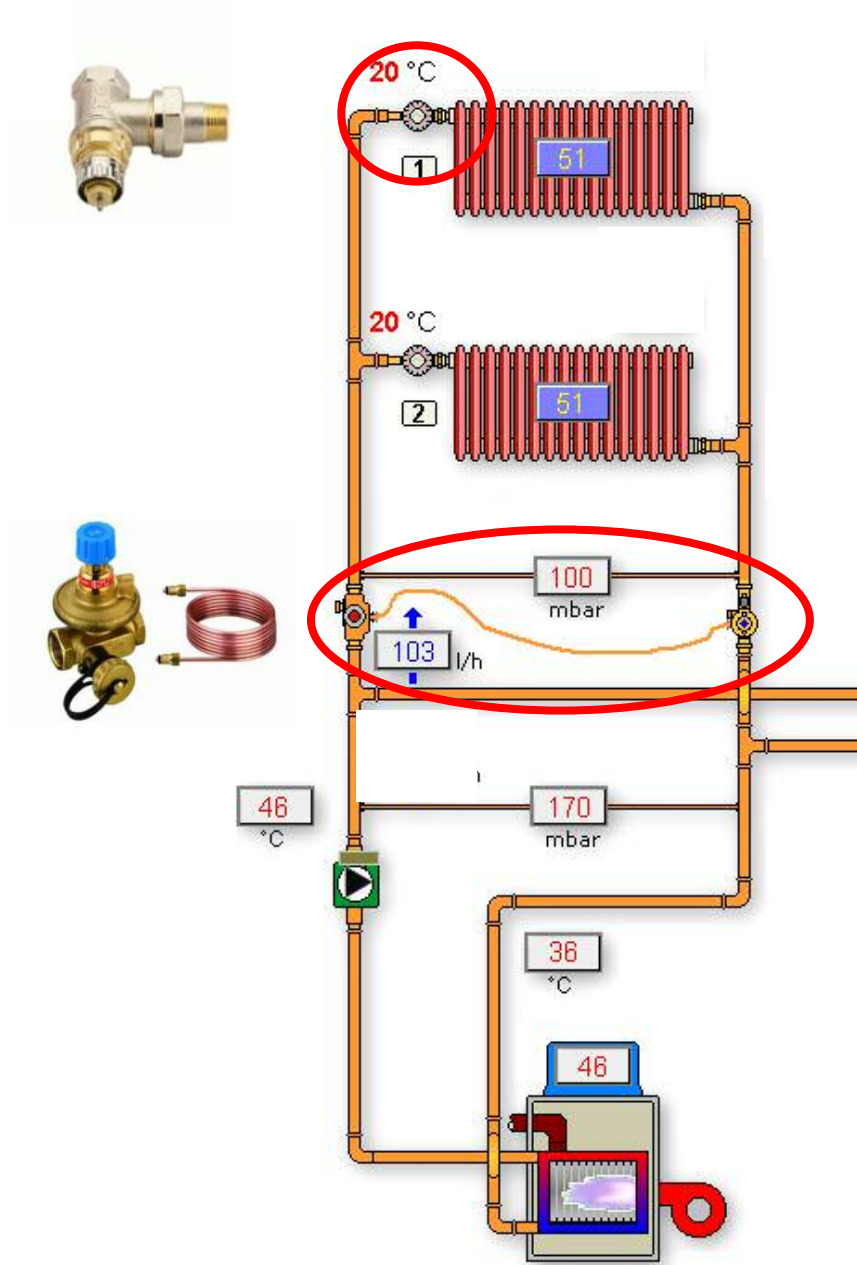

Die Annahmen*

Sollwert dp-Ventil:
50 mbar

Sollwert dp-Regler**:
100 mbar

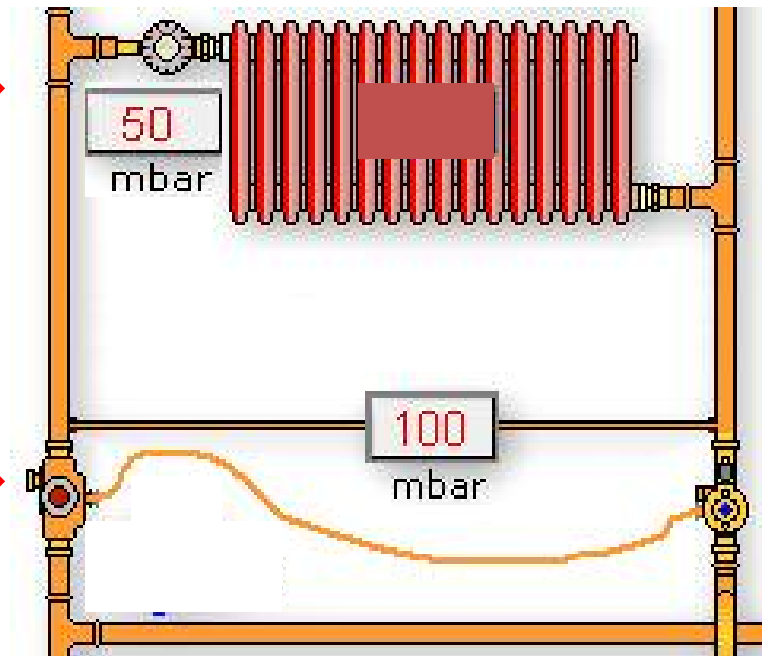

- *Annahmen für die überschlägige Berechnung von Altanlagen
- ** Bitte einstellbaren Differenzdruckregler z.B. ASV-PV (0,05 – 0,25 bar) einsetzen

Die Grenzen

Vorgabewerte:

Differenzdruck über dem Thermostatventil: 50 mbar

Druckverlust im Rohr: 1,5 mbar/m (Vor- und Rücklauf)

